

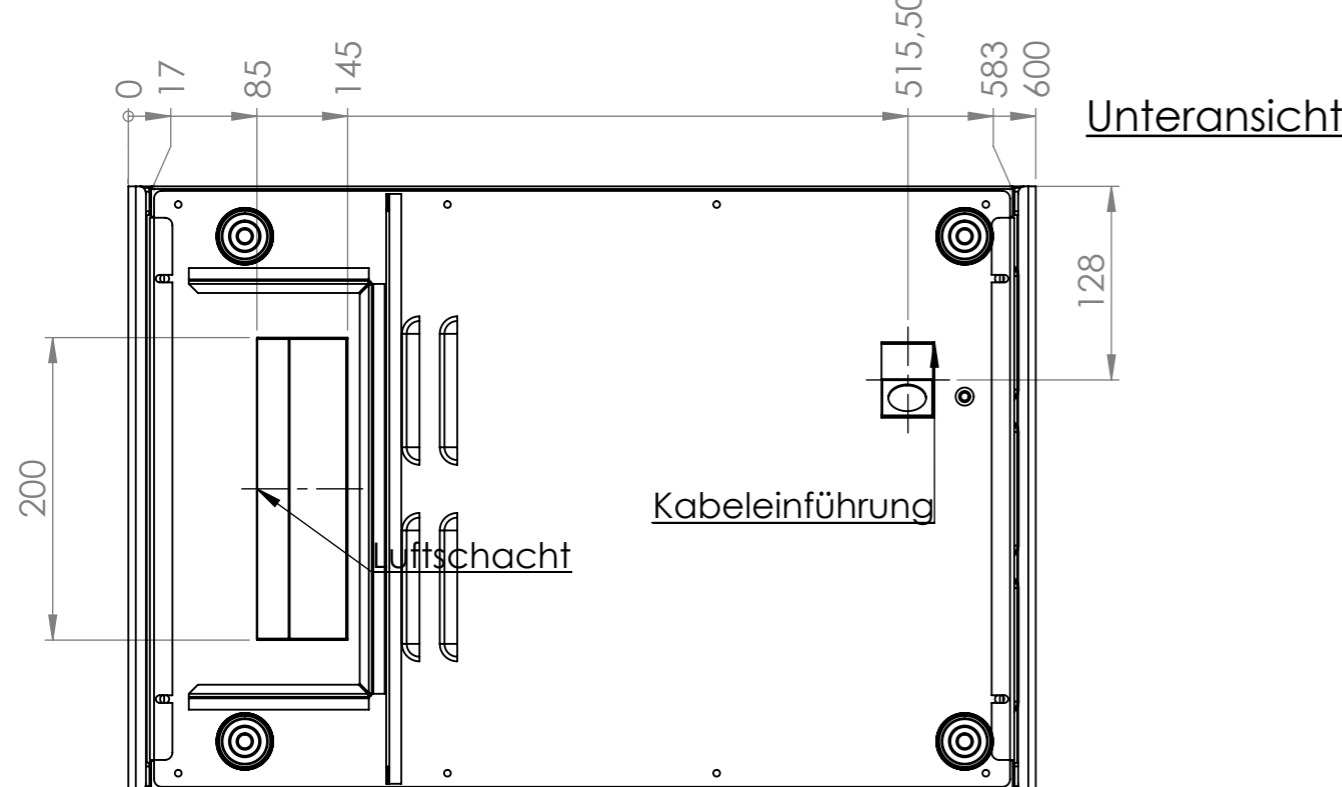


Rückansicht

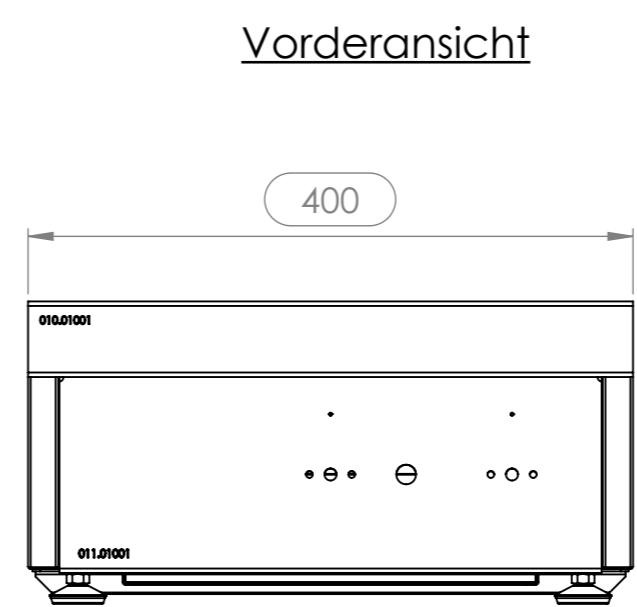

Berner-Kochsysteme GmbH & CO.KG
 Sudetenstr. 5 D-87471 Durach
 Tel.: +49(0)831/697247-0
 Fax: +49(0)831/697247-15
 Email: berner@induktion.de
www.induktion.de

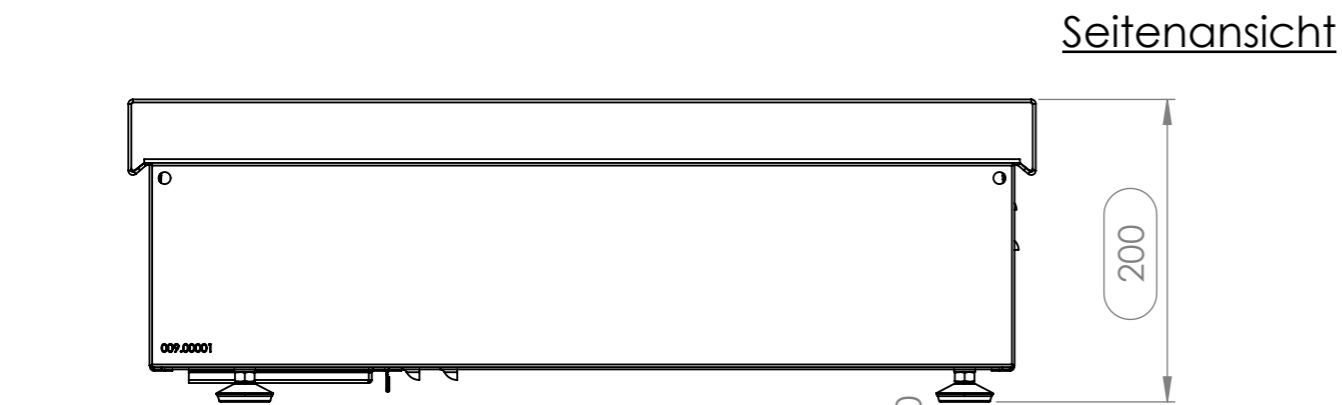

BENENNUNG: Gehäuse BI1KTT5/-5F/
 -7F/-5GN BIPS5 System 60/20


ARTIKELNR.: 006.01002

| Alle Maße in mm | Allgemeintoleranz = m | Kanten gebrochen | WERKSTOFF: |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| NAME | SIGNATUR | DATUM | 1.4301 (X5CrNi18-10) Aisi 304 |
| GEZEICHNET | Tholl | MT | 13.01.2015 |
| GEPRÜFT | | | HERSTELLER: |
| NAME | Bereich | DATUM | Berner Oberndorf |
| ÄNDERUNG 1 | | | |
| ÄNDERUNG 2 | | | GEWICHT: 9732.07 Gramm |

ZEICHNUNGSNR.: 006.01002

ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:
 MASSSTAB:1:5
 BLATT 1 VON 2

A3

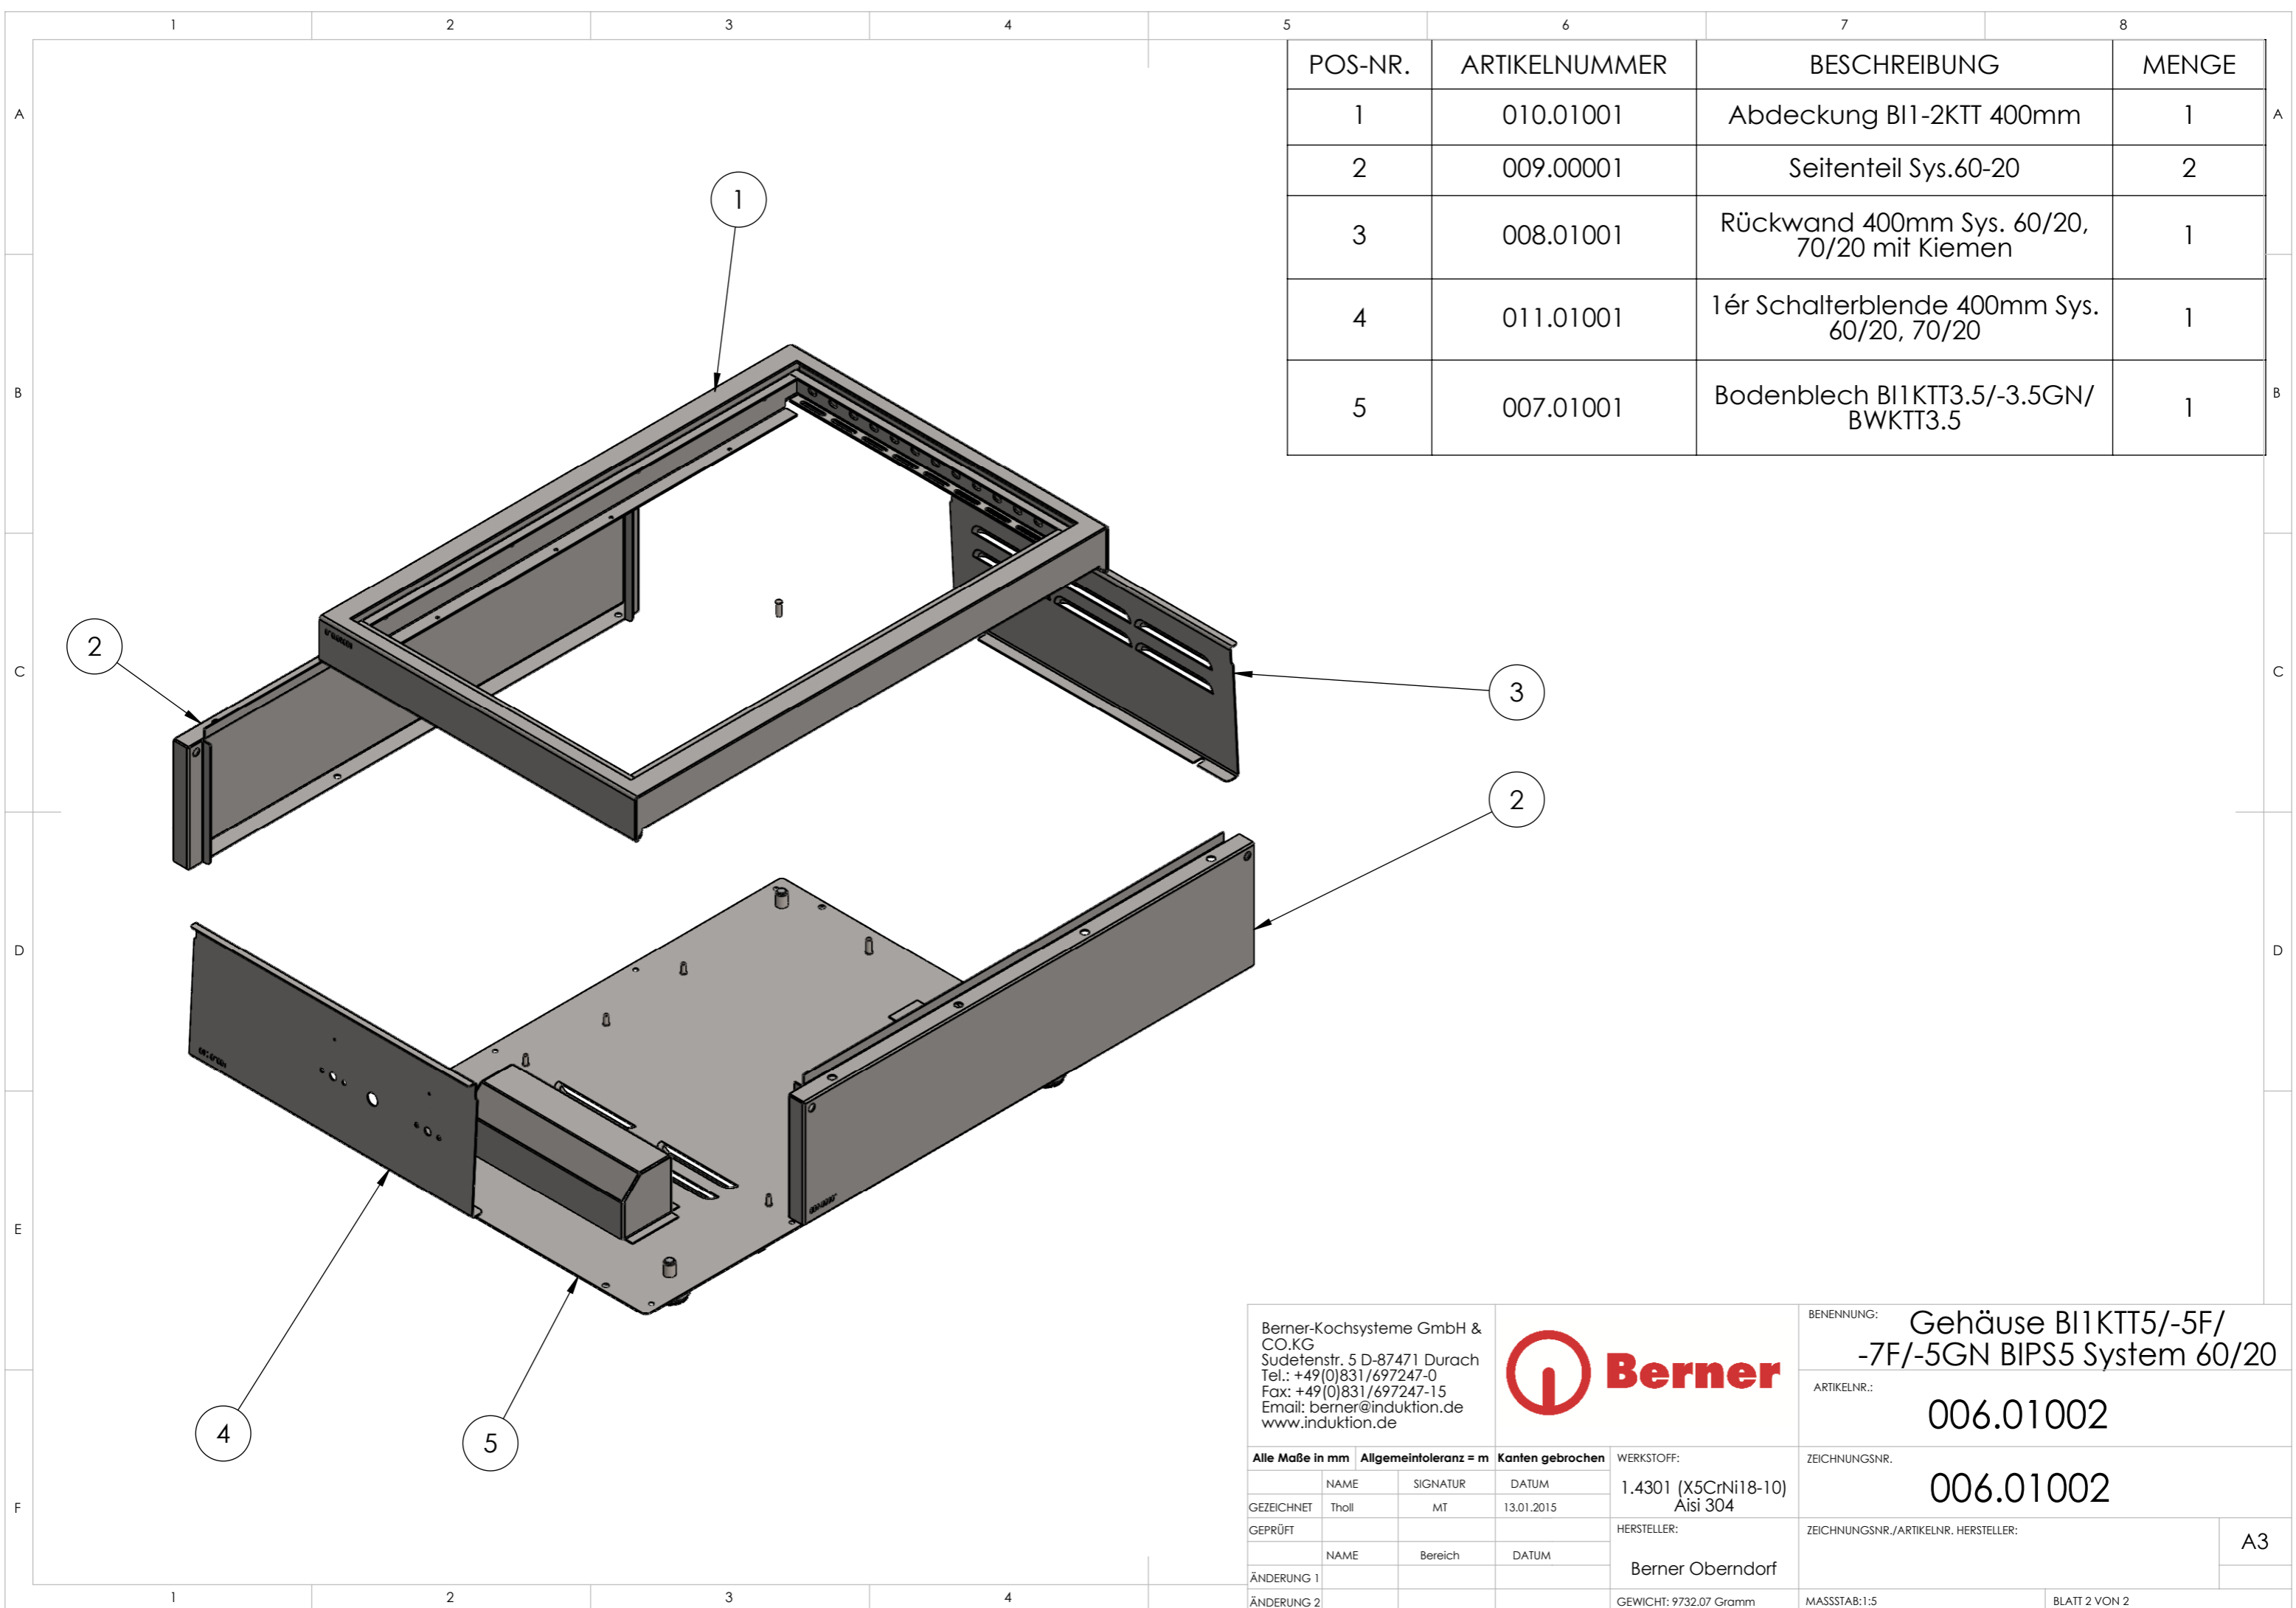

| POS-NR. | ARTIKELNUMMER | BESCHREIBUNG | MENGE |
|---------|---------------|---|-------|
| 1 | 010.01001 | Abdeckung BI1-2KTT 400mm | 1 |
| 2 | 009.00001 | Seitenteil Sys.60-20 | 2 |
| 3 | 008.01001 | Rückwand 400mm Sys. 60/20, 70/20 mit Kiemen | 1 |
| 4 | 011.01001 | 1ér Schalterblende 400mm Sys. 60/20, 70/20 | 1 |
| 5 | 007.01001 | Bodenblech BI1KTT3.5/-3.5GN/ BWKTT3.5 | 1 |

Berner-Kochsysteme GmbH & CO.KG
 Sudetenstr. 5 D-87471 Durach
 Tel.: +49(0)831/697247-0
 Fax: +49(0)831/697247-15
 Email: berner@induktion.de
 www.induktion.de



BENENNUNG: Gehäuse BI1KTT5/-5F/-7F/-5GN BIPS5 System 60/20

ARTIKELNR.: 006.01002

| Alle Maße in mm | Allgemeintoleranz = m | Kanten gebrochen | WERKSTOFF: |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| NAME | SIGNATUR | DATUM | 1.4301 (X5CrNi18-10) Aisi 304 |
| GEZEICHNET | Tholl | MT | |
| GEPRÜFT | | | HERSTELLER: |
| NAME | Bereich | DATUM | Berner Oberndorf |
| ÄNDERUNG 1 | | | GEWICHT: 9732.07 Gramm |
| ÄNDERUNG 2 | | | MASSSTAB:1:5 |

ZEICHNUNGSNR. 006.01002

ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER: A3
 BLATT 2 VON 2